


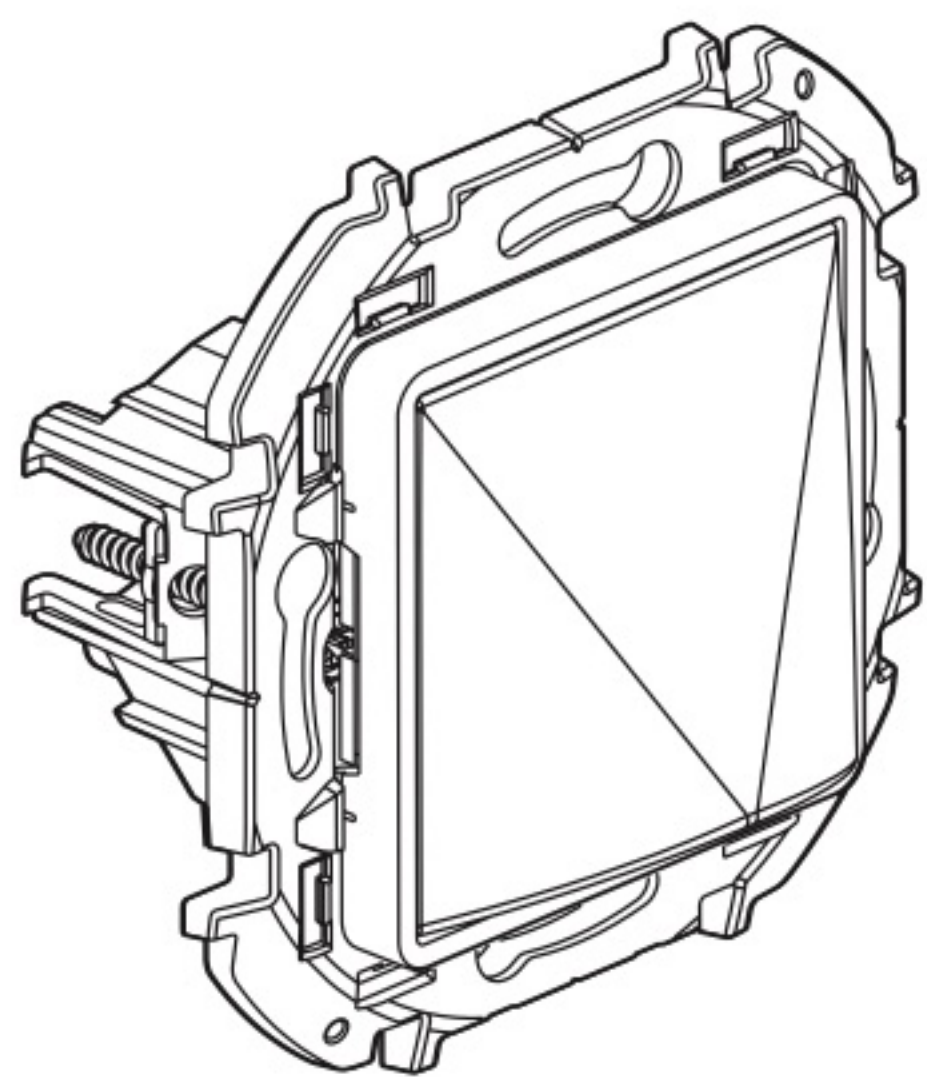

СЕРИЯ								
Функция	Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Вывод кабеля		6 738 901	6 738 911	6 738 921	6 738 931	6 738 971	6 738 981	6 738 991

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для организации вывода кабеля (провода), для питания стационарных электроприборов.

Применяется также для вывода акустических, телевизионных и информационных кабелей (проводов). Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортами. Для полной комплектации устройства необходимо заказать одноместные и/или многоместные рамки. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок. Монтаж скрытого или открытого типа. Монтаж открытого типа осуществляется в коробки арт. 6 739 8X и 6 739 9X.

Цвет («X» в артикуле): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

A	B	C	D
76	76	54	23

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Кабель (провод) фиксируется прижимной планкой: мин. Ø 4 мм, макс. Ø 12 мм

Рекомендованные кабели (провода) для питания электроприборов: H05 VVF, H07 RNF, ПВС, ПВСн, ПВСнг(А)-LS, КГВВнг, КГВВнг(А)-LS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21

Степень защиты от внешних механических ударов: IK04

Характеристики используемых материалов

Механизм и суппорт: поликарбонат

Лицевая панель: АБС

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Электрические характеристики

В соответствии с типом, сечением и способом прокладки кабеля (провода).

Температурные характеристики

Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.
Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.
Не допускается бросать и кантовать товар.
Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.
Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 70 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.
По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.
Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.
После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.
В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт



приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.
Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным специалистом. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие.
Действия при обнаружении неисправности
При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.
При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ
Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия. Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Отключение	Неисправность провода подключения	Проверьте провод подключения

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:
Устройство – 1 шт.;
Упаковка – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.
Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ


ООО «ДАККОР»
105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1
Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск, г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Месяц и год изготовления указаны на изделии.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

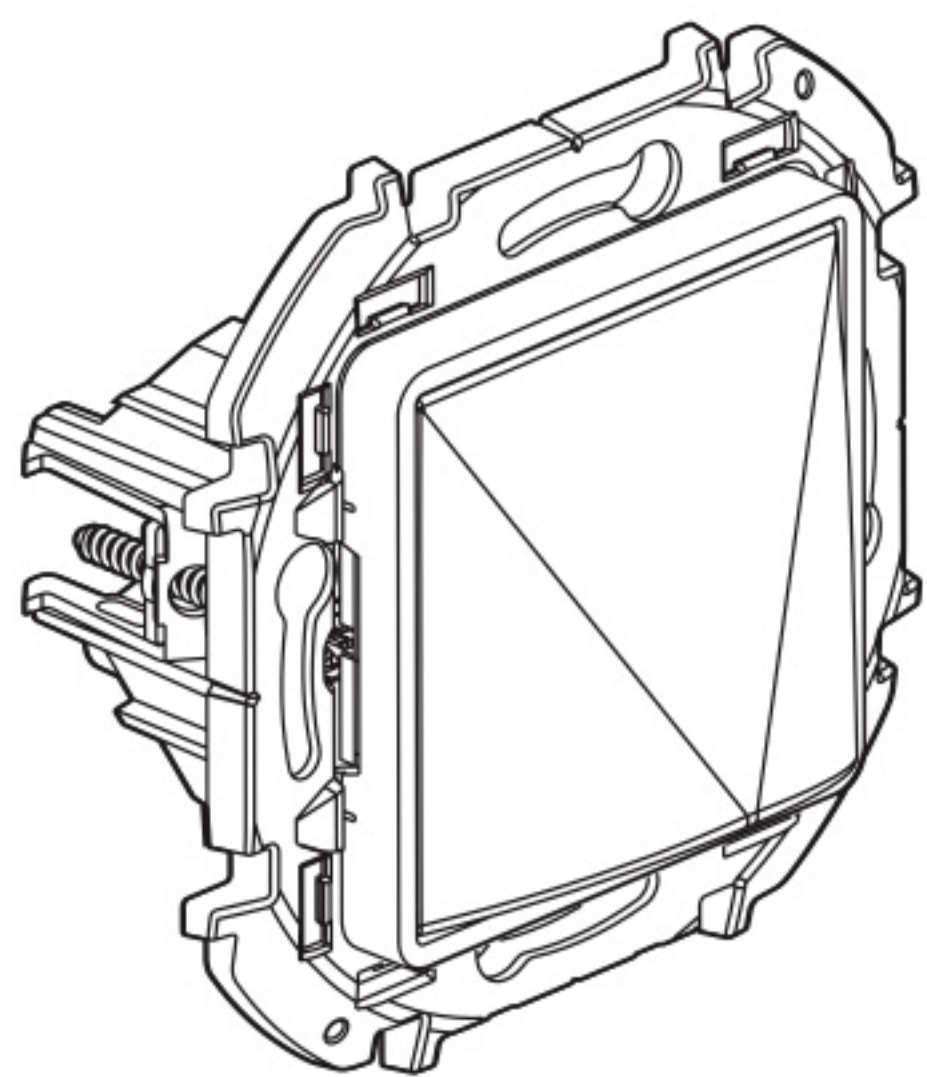

СЕРИЯСЫ


Функциясы	Түсі	Ақ	Піл сүйегі	Алюминий	Антрацит	Түтінді	Шампань	Күңгірт қара
Кабель шықпасы		6 738 901	6 738 911	6 738 921	6 738 931	6 738 971	6 738 981	6 738 991

МАҚСАТЫ

Құрылғы кабелді (сымды) шығаруды ұйымдастыруға, сондай-ақ стационарлық электр аспаптарды қоректендіруге арналған. Сонымен бірге акустикалық, телевизиялық және ақпараттық кабелдерді (сымдарды) шығару үшін қолданылады. Механизмдер беткі панелдермен және суппорттармен бірге жеткізіледі. Құрылғыны толық жиынтықтау үшін бір орынды және/немесе көп орынды жақтауларға тапсырыс беру керек. Бұрамалардың және/немесе кергіш тетіктердің көмегімен бекітіледі. Ашық немесе жасырын түрде монтаждау. Ашық түрдегі монтаждау 6 739 8X и 6 739 9X арт. қораптарында жүргізіледі.

Түсі (артикулде «X»): 0 – ақ; 1 – піл сүйегі; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – түтінді; 8 – шампань; 9 – күңгірт қара.

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)

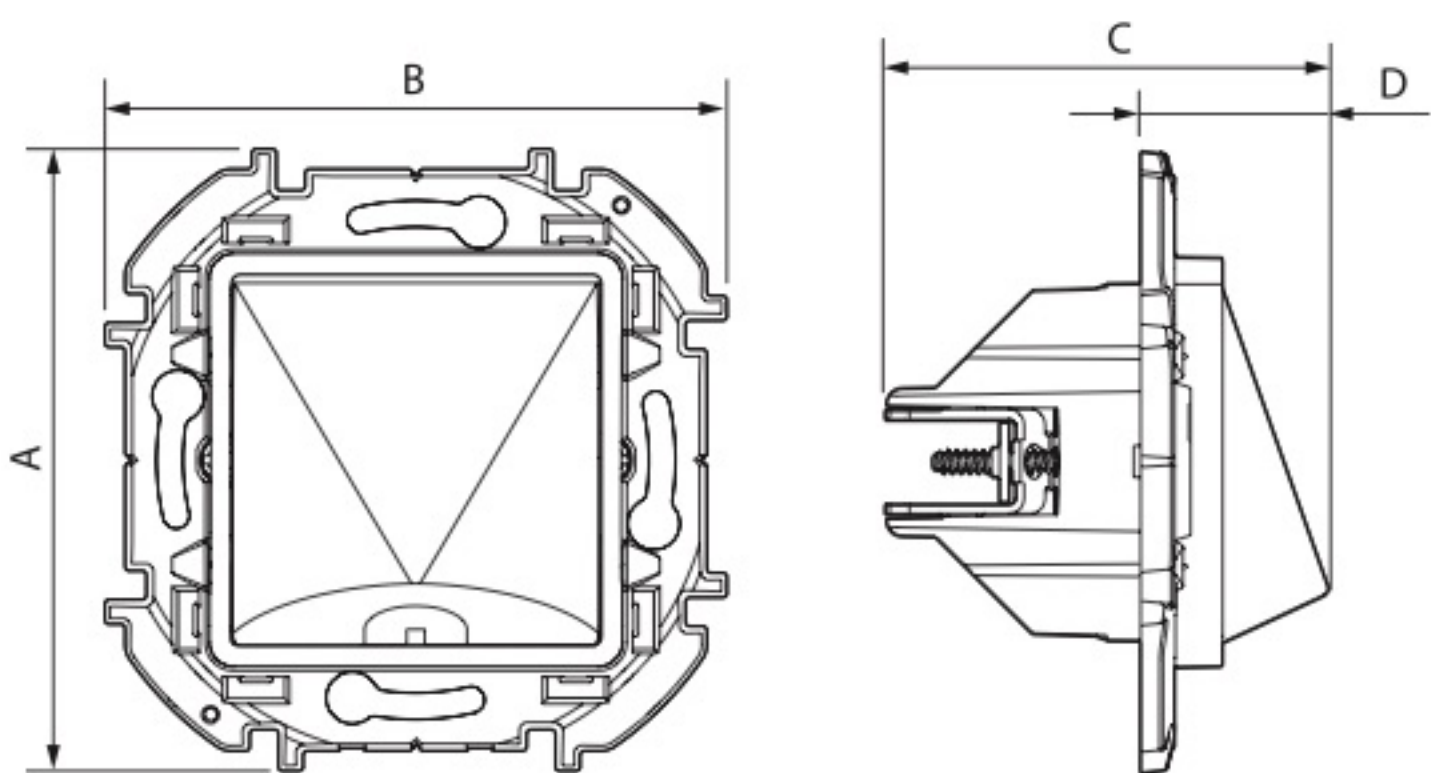

A	B	C	D
76	76	54	23

СЫМДАРДЫ ЖАЛҒАУ

Кабель (сым) қысқыш тақтайшамен бекітеледі: мин. Ø 4 мм, макс. Ø 12 мм
Электр аспаптарды қоректендіру үшін ұсыналатын кабелдер (сымдар): H05 VVF, H07 RNF, ПВС, ПВСн, ПВСнг(А)-LS, КГВВнг, КГВВнг(А)-LS

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Механикалық сипаттамалары**
Қатты заттар мен судың енуінен қорғаныш дәрежесі: IP21
Механикалық соққылардан қорғаныш дәрежесі: IK04
- Пайдаланылатын материалдардың сипаттамалары**
Механизм және суппорт: поликарбонат
Беткі панель: АБС
Құрамында галогендер жоқ УК сәулеленуге төзімді.
- Электр сипаттамалар**
Кабелді (сымды) төсеу түріне, қимасына және тәсіліне сәйкес.
- Температуралық сипаттамалары**
Пайдалану температурасы: минус 5 °С-ден плюс 40 °С-ге дейін

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бетін матамен тазарту.
Ацетонды, шайырды кетіруге арналған тазалағыш құралдарды немесе трихлорэтиленді пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Басқа тазалағыш құралдарды пайдаланар алдында сынақ тазалау жүргізіңіз.